變更金門特定區計畫（部份學校用地為機關用地）書

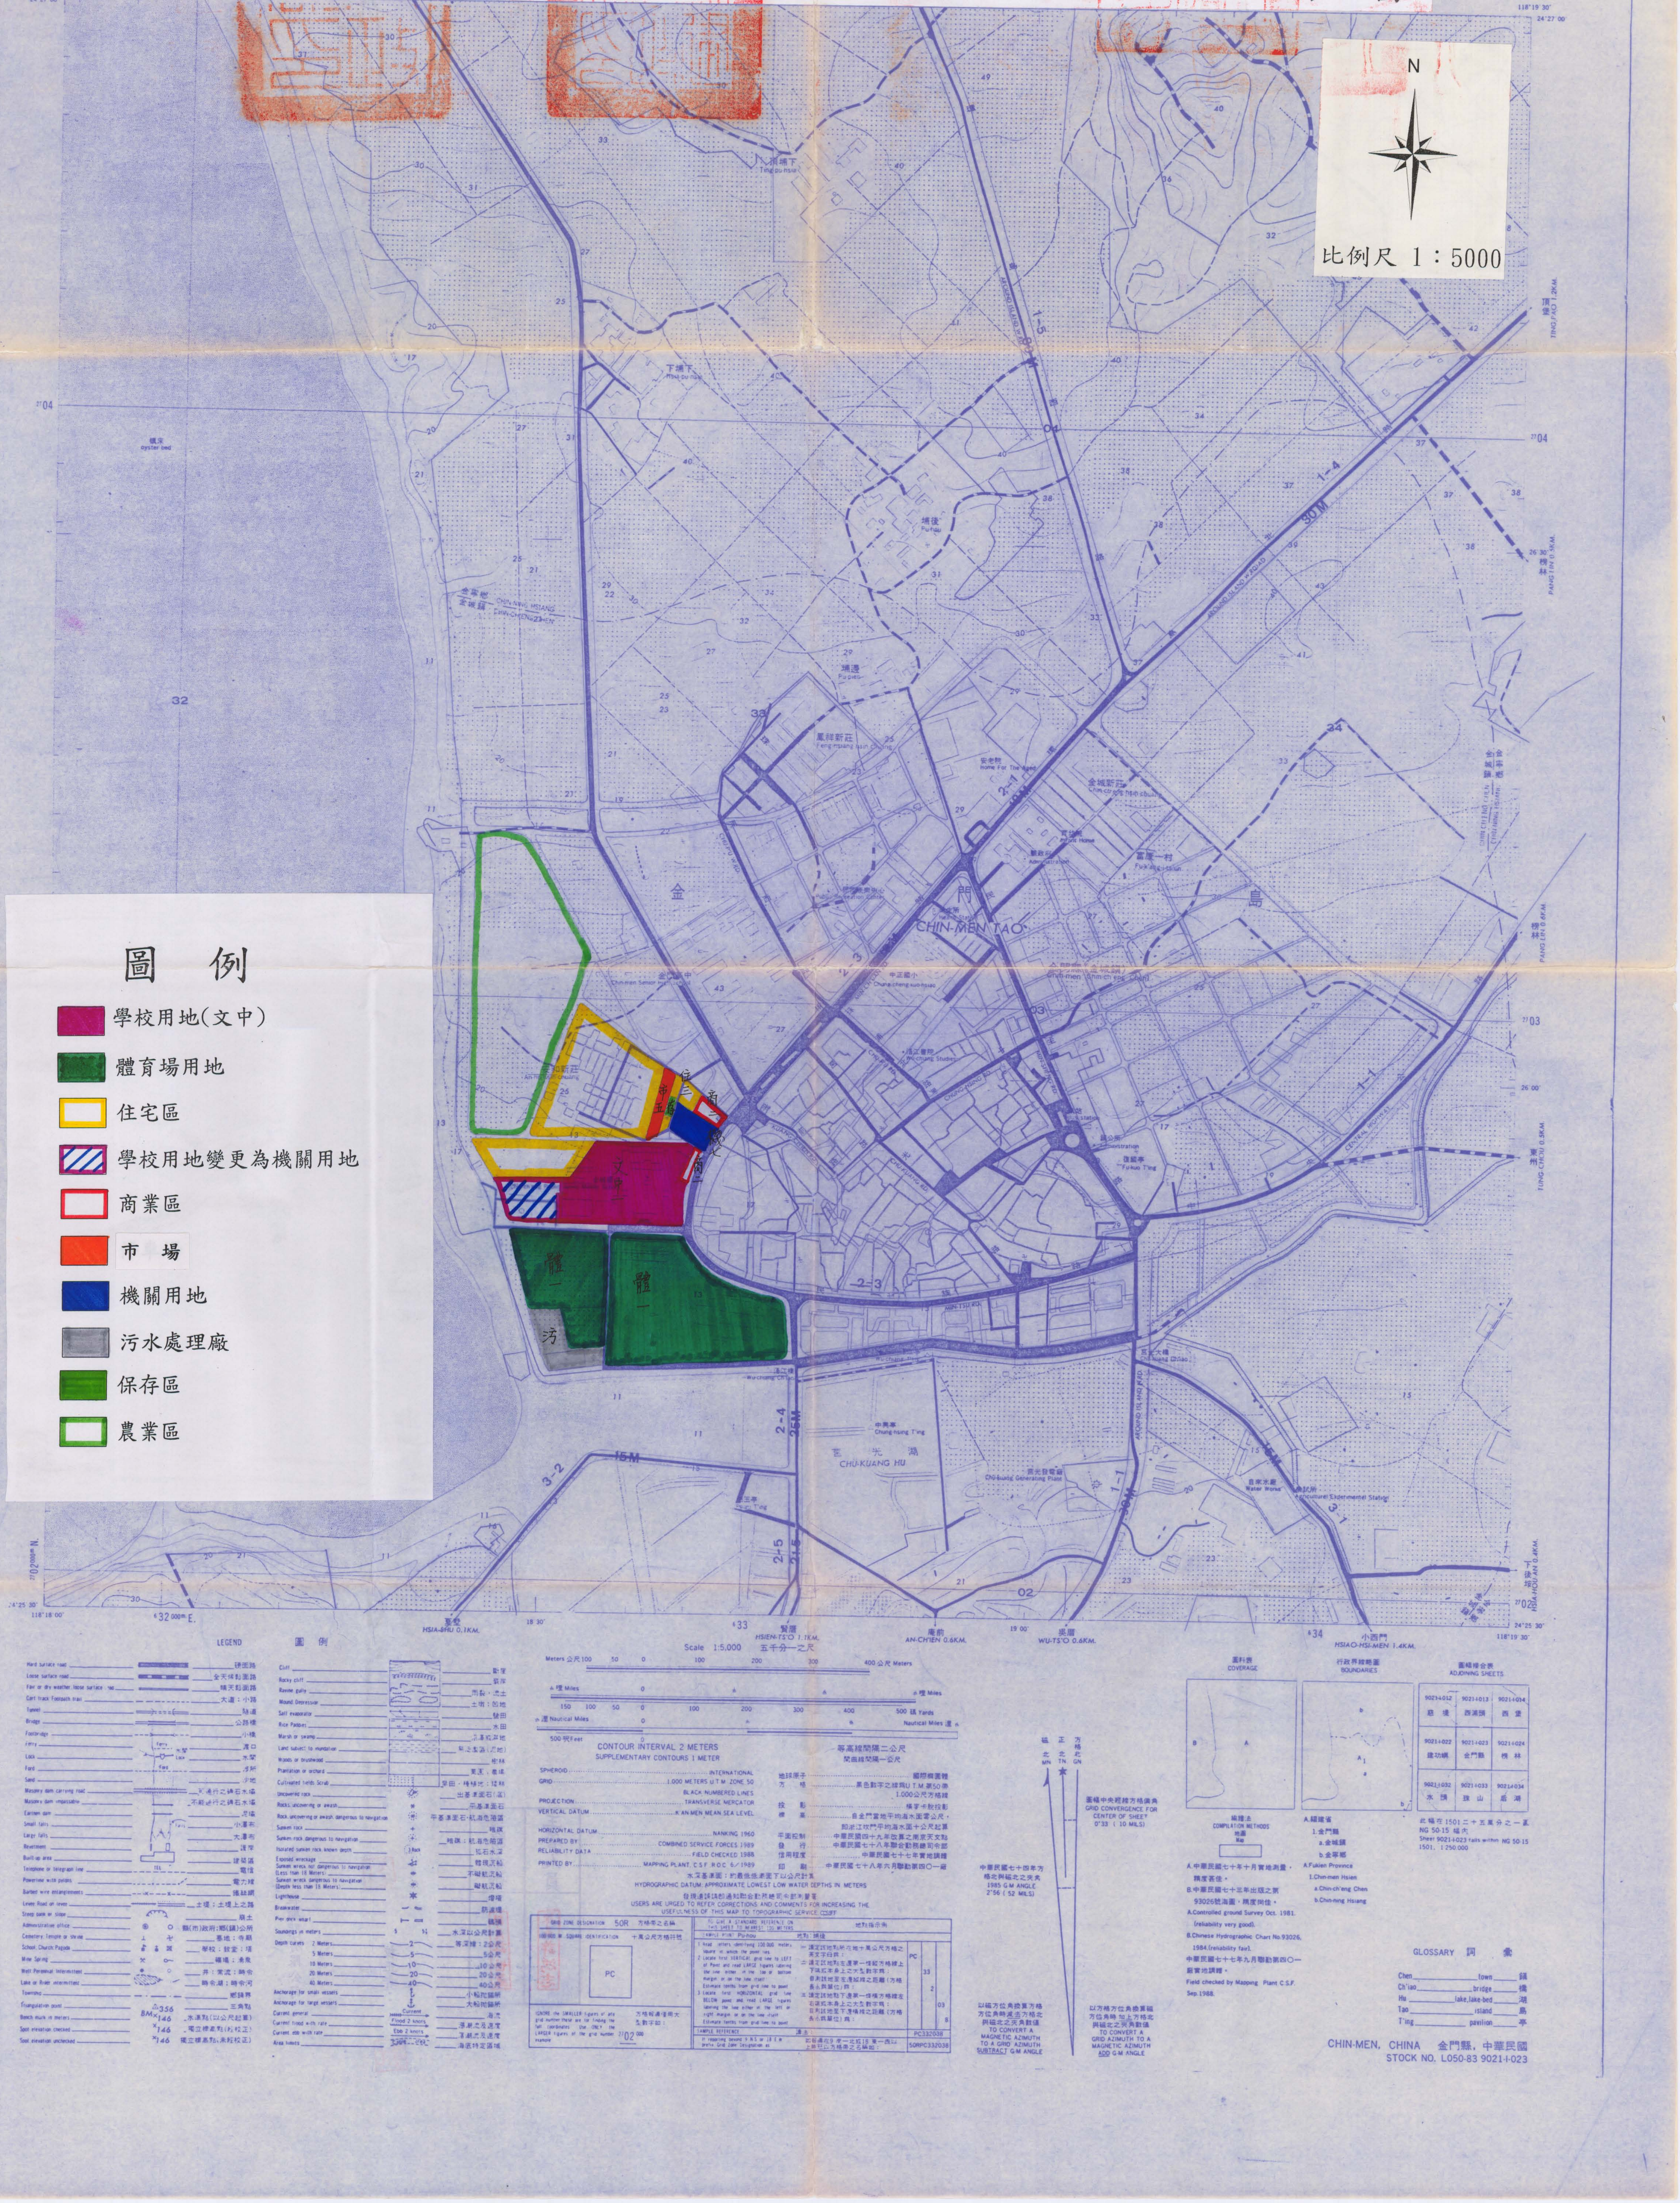
N
比例尺 1：5000
圖例
學校用地(文中)
體育場用地
住宅區
學校用地變更為機關用地
商業區
市 場
機關用地
污水處理廠
保存區
農業區
文中
體一
污
金
門
島
CHIN-MEN TAO
莒光湖
CHU-KUANG HU
SHEET 9021-I-023
CONTOUR INTERVAL 2 METERS
SUPPLEMENTARY CONTOURS 1 METER
Scale 1:5,000
PREPARED BY COMBINED SERVICE FORCES 1989
RELIABILITY DATA FIELD CHECKED 1988
PRINTED BY MAPPING PLANT, CSF ROC 6/1989
發 行 中華民國七十八年聯合勤務總司令部
信用程度 中華民國七十七年實地調繪
印 刷 中華民國七十八年六月聯勤第四〇一廠
水深基準面：約最低低潮面下以公尺計算
HYDROGRAPHIC DATUM: APPROXIMATE LOWEST LOW WATER DEPTHS IN METERS
發現遺誤請即通知聯合勤務總司令部測量署
USERS ARE URGED TO REFER CORRECTIONS AND COMMENTS FOR INCREASING THE USEFULNESS OF THIS MAP TO TOPOGRAPHIC SERVICE CCSFF
GRID ZONE DESIGNATION 50R 方格帶之名稱
100 000 M. SQUARE IDENTIFICATION 十萬公尺方格符號
PC
SAMPLE POINT Pu-hou
地點：埔後
SAMPLE REFERENCE PC332038
50RPC332038
中華民國七十四年方格北與磁北之夾角
1985 G-M ANGLE
2°56' (52 MILS)
以磁方位角換算方格方位角時減去方格北與磁北之夾角數值
TO CONVERT A MAGNETIC AZIMUTH TO A GRID AZIMUTH SUBTRACT G-M ANGLE
A.中華民國七十年十月實地測量，精度甚佳。
B.中華民國七十三年出版之第93026號海圖，精度尚佳。
A.Controlled ground Survey Oct. 1981. (reliability very good).
B.Chinese Hydrographic Chart No.93026, 1984.(reliability fair).
中華民國七十七年九月聯勤第四〇一廠實地調繪。
Field checked by Mapping Plant C.S.F. Sep.1988.
a.金城鎮
b.金寧鄉
A.Fukien Province
1.Chin-men Hsien
a.Chin-ch'eng Chen
b.Chin-ning Hsiang
Sheet 9021-I-023 falls within NG 50-15
1501, 1:250,000
GLOSSARY 詞彙
Chen town 鎮
Ch'iao bridge 橋
Hu lake,lake-bed 湖
Tao island 島
T'ing pavilion 亭
CHIN-MEN, CHINA 金門縣，中華民國
STOCK NO. L050-83 9021-I-023